



Werner Vögeli Elektrokontrollen CH-8910 Affoltern am Albis

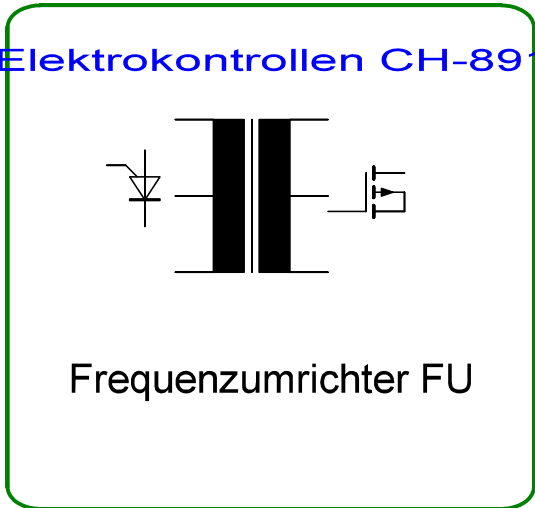

Frequenzumrichter FU

Kirchhoff: Alle Ströme fließen zur Quelle zurück

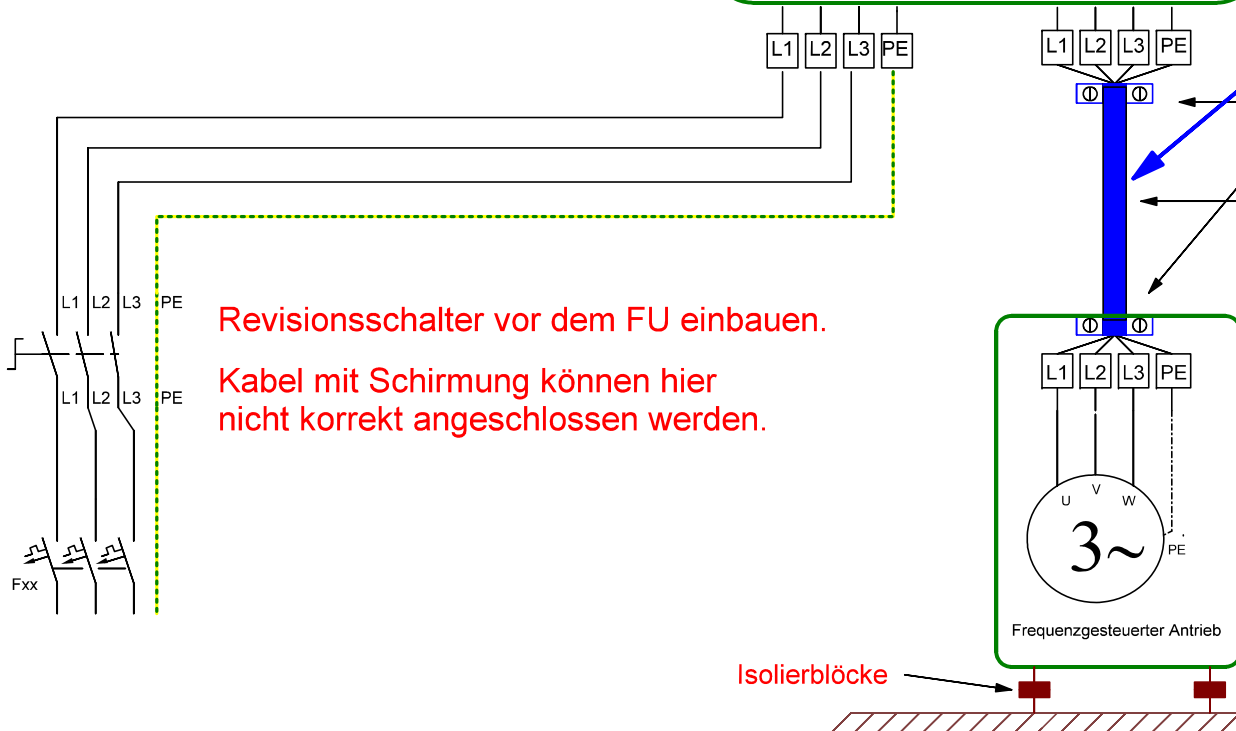

Revisionschalter vor dem FU einbauen.

Kabel mit Schirmung können hier nicht korrekt angeschlossen werden.

Keine vorstehende Schirmung!

Kabel mit Schirmung (max. 3 Meter)

Keine elektrisch leitende Verbindung mit metallenen Gebäudeteile!

Filterströme dürfen nicht über die Gebäudeteile abfließen.

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 01.10.2013	W. Vögeli	Frequenzumrichter FU Anschluss	1
09.12.2013	W. Vögeli	gepr.:		Zeichnungs-Nr.: 2013-10-01-1	von 1
		Norm:		D:\Splan\Frequenzgesteuerte Motoren HP.spl7	